

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. K. Szymanowskiego 11
27-400 Ostrowiec Św., woj. świętokrzyskie
tel. (041) 247-80-00, fax (041) 247-80-50
NIP 661-19-59-864

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 03.03.2020 r.

Sprawa ZP/06/2020

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**zakup, dostawę i montaż różnych mebli i wyposażenia SOR**” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 516826-N-2020 z dnia 26-02-2020 r.** informujemy:

Pytania:

Dotyczy pakietu 2:

meble i wyposażenie ze stali nierdzewnej (załącznik nr 3 formularz asortymentowo-cenowy)

Dekontaminacja, poz. 1

1. Czy Zamawiający może określić ilość półek w regale: 4, 5 czy 6? - 5
2. Czy regał ma być wyposażony w półki wykonane z pełnej blachy czy np. perforowane (z otworami)?-pełnej
3. Czy półki w regale mają być montowane na stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)?-regulowane

Dekontaminacja, poz. 2

1. Czy wózek ma być wyposażony w uchwyt do prowadzenia umieszczony przy krótszym boku czy nie ma posiadać uchwyty do prowadzenia? –przy krótszym
2. Czy wózek ma być wyposażony w blat i półkę proste czy poziomy mają być zagłębione tzw. fala morska? -fala
3. Czy podane wymiary wózka dotyczą powierzchni użytkowej blatu czy są to wymiary zewnętrzne tj. z uchwytem do prowadzenia (jeśli dotyczy) i odbojnikami? Jeśli są to wymiary zewnętrzne, wówczas blat będzie miał powierzchnię około 685x530mm; jeżeli w SIWZ są podane wymiary wewnętrzne tj. użytkowe blatu, wówczas cały stół będzie miał wymiar około 915x670mm –wymiar zewnętrzne

Magazyn brudny, poz. 3

1. Czy Zamawiający może określić ilość półek w regale: 4, 5 czy 6? -6
2. Czy regał ma być wyposażony w półki wykonane z pełnej blachy czy np. perforowane (z otworami)?-pełnej
3. Czy półki w regale mają być montowane na stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)?-regulowane

Magazyn czysty, poz. 4

1. Czy Zamawiający może określić ilość półek w regale: 4, 5 czy 6? -6
2. Czy regał ma być wyposażony w półki wykonane z pełnej blachy czy np. perforowane (z otworami)?-pełne
3. Czy półki w regale mają być montowane na stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)?-regulowane


Brudownik, poz. 5

1. Czy Zamawiający może określić ilość półek w regale: 4, 5 czy 6? -6
2. Czy regał ma być wyposażony w półki wykonane z pełnej blachy czy np. perforowane (z otworami)?-pełne
3. Czy półki w regale mają być montowane na stałe czy regulowane (dotyczy półek wewnętrznych)?-regulowane

Brudownik, poz. 6

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału na baseny i kaczki o wymiarach: 1000x400x1800mm lub 600x400x1800mm? – szerokość 600mm
2. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie regału wg poniższego opisu i wizualizacji?

Regał na baseny i kaczki wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał wyposażony w cztery półki wykonane z prętów montowane na stałe. Półki ukośne zakończone listwą zabezpieczającą przedmioty przed wypadaniem. Regał wykonany z profili 20x20x1,5 i 30x30x1,2mm oraz z prętów fi 6 i fi 8mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. -tak

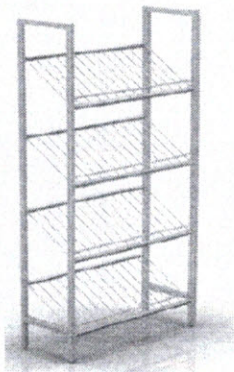

Mycie i dezynfekcja, poz. 7

1. Czy Wykonawca ma zaoferować stół łącznie z baterią? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie rodzaju baterii: np. sztorcowa czy ścienna, zwykła czy z przedłużonym uchwytem klinicznym; z wyciąganą rączką natrysku itp. Jeżeli bateria nie jest w zakresie Wykonawcy, to proszę również o informację, czy w blacie stołu mają być wykonane otwory technologiczne pod montaż baterii sztorcowej? –bez baterii, tylko otwory pod montaż
2. Proszę o informację, czy stół ma być wyposażony w szafkę dwudrzwiową (proponowana długość L=1000mm) i na pozostałej długości półkę dolną (bez zabudowy szafkowej)? Jeżeli Zamawiającemu chodzi o inną konfigurację, to prosimy o jej wskazanie. Zwracamy przy tym uwagę, żeby drzwiczki nie były zbyt duże, gdyż będą ciężkie i mało funkcjonalne (dużo miejsca potrzebnego przy ich otwarciu). – szafka długość 1000 mm na pozostałej dł półka dolna (bez zabudowy szafkowej)
3. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie komór o wymiarach: 400x400x250mm (każda)? Jeżeli Zamawiający oczekuje innych wymiarów, to proszę o ich wskazanie. –akceptuje
4. Czy szafka w stole ma posiadać zamek? -tak

Mycie i dezynfekcja, poz. 8

1. Ze względów technologicznych i praktycznych nie jest możliwe wykonanie jednej szafki wiszącej o długości 2700mm i wyposażonej w drzwiczki skrzydłowe. Czy Wykonawca może wykonać górną zabudowę szafkową w następującej konfiguracji: 2x szafka L=1000mm, 1x szafka 700mm? Jeżeli Zamawiający oczekuje innych wymiarów, to proszę o ich wskazanie. Jeżeli szafka z poz. 8 będzie zamontowana nad stołem z poz. 7, to zwracamy uwagę, aby układ szafek górnych był spójny z zabudową dolną. –tak
2. Czy Zamawiający zaakceptuje głębokość szafek 370mm?- nie
3. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokość szafek 600mm?- nie
4. Proszę o informację, czy front szafek ma być pełny, czy przeszklony szkłem bezpiecznym? - pełny
5. Czy szafki mają posiadać zamek?-tak

Mycie i dezynfekcja, poz. 9

1. Czy Wykonawca ma zaoferować stół łącznie z baterią? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie rodzaju baterii: np. sztorcowa czy ścienna, zwykła czy z przedłużonym uchwytem klinicznym; z wyciąganą rączką natrysku itp. Jeżeli bateria nie jest w zakresie Wykonawcy, to proszę również o informację, czy w blacie stołu mają być wykonane otwory technologiczne pod

- montaż baterii sztorcowej? -bez baterii, tylko otwory pod montaż
2. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie szafki jako jednodrzwiowej? Przy długości 600mm szafka jednodrzwiowa jest optymalna. -tak
 3. Czy szafka w stole ma posiadać zamek?-tak

Sala opatrunków gipsowych, poz. 10

1. Proszę o informację, czy front szafki górnej ma być pełny, czy przeszklony szkłem bezpiecznym? -pełny
2. Czy Zamawiający zaakceptuje głębokość szafki górnej: 370mm?- nie
3. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokość szafki górnej: 600mm?-nie
4. Czy szafka dolna i górna ma posiadać zamek?-tak

Sala opatrunków gipsowych, poz. 11

1. Proszę o informację, czy front szafki górnej ma być pełny, czy przeszklony szkłem bezpiecznym? -pełny
2. Czy Zamawiający zaakceptuje głębokość szafki górnej: 370mm?-nie
3. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokość szafki górnej: 600mm?-nie
4. Czy szafka dolna i górna ma posiadać zamek?-tak
5. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie szafki dolnej i górnej z drzwiami dwuskrzydłowymi?-tak

Sala opatrunków gipsowych, poz. 12

1. Czy Wykonawca ma zaoferować stół łącznie z baterią? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie rodzaju baterii: np. sztorcowa czy ścienna, zwykła czy z przedłużonym uchwytem klinicznym; z wyciąganą rączką natrysku itp. Jeżeli bateria nie jest w zakresie Wykonawcy, to proszę również o informację, czy w blacie stołu mają być wykonane otwory technologiczne pod montaż baterii sztorcowej? -bez baterii, tylko otwory pod montaż
2. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie komór o wymiarach: 400x400x250mm (każda)? Jeżeli Zamawiający oczekuje innych wymiarów, to proszę o ich wskazanie.-tak
3. Czy szafka w stole ma posiadać zamek? -tak

Sala opatrunków gipsowych, poz. 13

1. Czy Wykonawca ma zaoferować stół łącznie z baterią? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie rodzaju baterii: np. sztorcowa czy ścienna, zwykła czy z przedłużonym uchwytem klinicznym; z wyciąganą rączką natrysku itp. Jeżeli bateria nie jest w zakresie Wykonawcy, to proszę również o informację, czy w blacie stołu mają być wykonane otwory technologiczne pod montaż baterii sztorcowej? -bez baterii, tylko otwory pod montaż
2. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie szafki jako jednodrzwiowej? Przy długości 600mm szafka jednodrzwiowa jest optymalna. -tak
3. Czy szafka w stole ma posiadać zamek?-tak

Sala zabiegowa, poz. 14

1. Czy Wykonawca ma zaoferować stół łącznie z baterią? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie rodzaju baterii: np. sztorcowa czy ścienna, zwykła czy z przedłużonym uchwytem klinicznym; z wyciąganą rączką natrysku itp. Jeżeli bateria nie jest w zakresie Wykonawcy, to proszę również o informację, czy w blacie stołu mają być wykonane otwory technologiczne pod montaż baterii sztorcowej? -bez baterii, tylko otwory pod montaż
2. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie stołu o długości co najmniej 800 mm i komorach około 300x400x250mm/każda lub stołu wyposażonego w jedną komorę: 400x400x250mm lub 500x400x250mm? Przy stole o długości 750mm – dwie komory będą bardzo wąskie. - nie
3. Czy szafka w stole ma posiadać zamek? -tak

Sala zabiegowa, poz. 15

1. Czy Wykonawca ma zaoferować stół łącznie z baterią? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie rodzaju baterii: np. sztorcowa czy ścienna, zwykła czy z przedłużonym uchwytem klinicznym; z wyciąganą rączką natrysku itp. Jeżeli bateria nie jest w zakresie Wykonawcy, to proszę



- również o informację, czy w blacie stołu mają być wykonane otwory technologiczne pod montaż baterii sztorcowej? -bez baterii, tylko otwory pod montaż
2. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie szafki jako jednodrzwiowej? Przy długości 600mm szafka jednodrzwiowa jest optymalna. -tak
 3. Czy szafka w stole ma posiadać zamek?-tak

Sala zabiegowa, poz. 16

1. Proszę o informację, czy front szafki górnej ma być pełny, czy przeszklony szkłem bezpiecznym? -pełne
2. Czy Zamawiający zaakceptuje głębokość szafki górnej: 370mm?-nie
3. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokość szafki górnej: 600mm?-nie
4. Czy szafka dolna i górna ma posiadać zamek?-tak
5. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie szafki dolnej i górnej z drzwiami dwuskrzydłowymi? -tak

Sala zabiegowa, poz. 17

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika Mayo wg poniższego opisu i wizualizacji?

Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu: 740x490 mm, dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 740x490x960/1370mm -tak



Sala zabiegowa, poz. 18

1. Proszę o informację, czy front szafki górnej ma być pełny, czy przeszklony szkłem bezpiecznym? -pełny
2. Czy Zamawiający zaakceptuje głębokość szafki górnej: 370mm?-nie
3. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokość szafki górnej: 600mm?-nie
4. Czy szafka dolna i górna ma posiadać zamek?-tak

Gipsownia, poz. 19

1. Proszę o informację, czy front szafki ma być pełny, czy przeszklony szkłem bezpiecznym? -pełny
2. Czy Zamawiający zaakceptuje głębokość szafki górnej: 370mm?-nie
3. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokość szafki górnej: 600mm?-nie
4. Czy szafka ma posiadać zamek?-tak

Gipsownia, poz. 20

1. Czy Zamawiający zaakceptuje głębokość szafki górnej: 370mm?-nie
2. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokość szafki górnej: 600mm?-nie
3. Czy szafka ma posiadać 2 półki a 3 przestrzenie czy 1 półkę a 2 przestrzenie?- 1 półkę

Gipsownia, poz. 21

1. Czy Zamawiający zaakceptuje długość szafki dwudrzwiowej 800mm? Zwracamy uwagę, że w

szafce o całkowitej długości 1400mm, z przyczyn technologicznych nie zmieści się komora z osadnikiem gipsu oraz szafka 1400mm po prawej stronie.- długość stołu 1400 mm, szafka pod stołem 800 mm

2. Czy Zamawiający zaakceptuje stół z szafką, w której półka jest regulowana? -tak
3. Czy szafka ma posiadać zamek?-tak

Gipsownia, poz. 22

1. Czy Wykonawca ma zaoferować stół łącznie z baterią? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie rodzaju baterii: np. sztorcowa czy ścienna, zwykła czy z przedłużonym uchwytem klinicznym; z wyciąganą rączką natrysku itp. Jeżeli bateria nie jest w zakresie Wykonawcy, to proszę również o informację, czy w blacie stołu mają być wykonane otwory technologiczne pod montaż baterii sztorcowej? -bez baterii, tylko otwory pod montaż
2. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie szafki jako jednodrzwiowej? Przy długości 600mm szafka jednodrzwiowa jest optymalna. -tak
3. Czy szafka w stole ma posiadać zamek?-tak

Gipsownia, poz. 23

1. Czy Wykonawca ma zaoferować stół łącznie z baterią? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie rodzaju baterii: np. sztorcowa czy ścienna, zwykła czy z przedłużonym uchwytem klinicznym; z wyciąganą rączką natrysku itp. Jeżeli bateria nie jest w zakresie Wykonawcy, to proszę również o informację, czy w blacie stołu mają być wykonane otwory technologiczne pod montaż baterii sztorcowej? -bez baterii, tylko otwory pod montaż
2. Czy szafka w stole ma posiadać zamek?-tak

Obszar Resuscytacyjno-zabiegowy, poz. 24

1. Czy Wykonawca ma zaoferować stół łącznie z baterią? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie rodzaju baterii: np. sztorcowa czy ścienna, zwykła czy z przedłużonym uchwytem klinicznym; z wyciąganą rączką natrysku itp. Jeżeli bateria nie jest w zakresie Wykonawcy, to proszę również o informację, czy w blacie stołu mają być wykonane otwory technologiczne pod montaż baterii sztorcowej? -bez baterii, tylko otwory pod montaż
2. Czy szafka w stole ma posiadać zamek?-tak

Obszar Resuscytacyjno-zabiegowy, poz. 25

1. Czy Wykonawca ma zaoferować stół łącznie z baterią? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie rodzaju baterii: np. sztorcowa czy ścienna, zwykła czy z przedłużonym uchwytem klinicznym; z wyciąganą rączką natrysku itp. Jeżeli bateria nie jest w zakresie Wykonawcy, to proszę również o informację, czy w blacie stołu mają być wykonane otwory technologiczne pod montaż baterii sztorcowej? -bez baterii, tylko otwory pod montaż
2. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie szafki jako jednodrzwiowej? Przy długości 600mm szafka jednodrzwiowa jest optymalna. -tak
3. Czy szafka w stole ma posiadać zamek?-tak

Obszar Resuscytacyjno-zabiegowy, poz. 26

1. Czy Wykonawca ma zaoferować stół-szafkę wyposażoną w blat prosty czy z fartuchem na tylnej ścianie?-fartuch
2. Czy szafka w stole ma posiadać zamek?-tak

Obszar Resuscytacyjno-zabiegowy, poz. 27

1. Czy Wykonawca ma zaoferować stół-szafkę wyposażoną w blat prosty czy z fartuchem na tylnej ścianie?-fartuch
2. Czy szuflady mają być wyposażone w zamek centralny?-tak

Obszar Resuscytacyjno-zabiegowy, poz. 28

1. Czy Zamawiający zaakceptuje głębokość szafki górnej: 370mm?-nie
2. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokość szafki górnej: 600mm?-nie
3. Czy szafka ma posiadać 2 półki a 3 przestrzenie czy 1 półkę a 2 przestrzenie?- 1 półkę

Obszar Resuscytacyjno-zabiegowy, poz. 29

1. Proszę o informację, czy front szafki ma być pełny, czy przeszklony szkłem bezpiecznym? - pełny
2. Czy Zamawiający zaakceptuje głębokość szafki górnej: 370mm?-nie
3. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokość szafki górnej: 600mm?-nie
4. Czy szafka ma posiadać zamek?- tak

Obszar Resuscytacyjno-zabiegowy, poz. 30

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika Mayo wg poniższego opisu i wizualizacji?

Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebрудzącego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu: 740x490 mm, dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 740x490x960/1370mm-tak

Obszar Resuscytacyjno-zabiegowy, poz. 31


1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wg poniższego opisu i wizualizacji?

Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane (co 45mm), wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek baszkiłowy ryglujący drzwi w dwóch punktach. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front malowany proszkowo RAL 7035 lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Korpus szafy wykonany z blachy min. 0,8mm. Wymiary: 800x470x1800mm-tak

Gabinet konsultacyjny 3, poz. 32

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wg poniższego opisu i wizualizacji?

Szafa jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane (co 45mm), wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek baszkiłowy ryglujący drzwi w dwóch punktach. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front malowany proszkowo RAL 7035 lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Korpus szafy wykonany z blachy min. 0,8mm. Wymiary: 600x470x1800mm -tak




na wizualizacji – szafa niemalowana

Sala zabiegowa, opatrunków gipsowych, poz. 33

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wg poniższego opisu i wizualizacji?

Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa z drzwiami

przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane (co 45mm), wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek baszkwilowy ryglujący drzwi w dwóch punktach. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front malowany proszkowo RAL 7035 lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Korpus szafy wykonany z blachy min. 0,8mm. Wymiary: 800x470x1800mm -tak

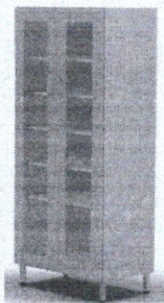

na wizualizacji – szafa niemalowana

Promorte, poz. 34

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach: 2395x755x500/900mm z hydrauliczną regulacją wysokości?-tak
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach: 2480x850x650mm ze stałą wysokością?-nie

Dotyczy pakietu 2: meble i wyposażenie ze stali nierdzewnej nr 2)

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 10 tygodni od podpisania umowy? Prośbę swoją motywujemy dużą ilością wyrobów oraz tym, że w ramach przedmiotu zamówienia są meble na wymiar w produkcji których należy uwzględnić specyfikę danego pomieszczenia, przez co ich wykonanie wymaga większego nakładu pracy konstruktora i działu produkcyjnego, aniżeli w przypadku standardowych pojedynczych mebli wolnostojących. W przypadku tego typu mebli, Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji wykonuje dokładne pomiary w miejscu montażu mebli, co również przesunęło w czasie termin rozpoczęcia produkcji mebli. - Zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczy poz. 1, 3, 4, 5 Regał medyczny lub magazynowy Ile półek ma być w w/w regale ?

– poz. 1 - regulowana wysokość , pełne, ilość -5 sztuk ;
poz. 3,4,5 - regulowana wysokość , pełne, ilość -6 sztuk;

Pytanie dotyczy poz. 6 REGAŁ NA KACZKI I BASENY 140x350x1800mm

Czy w/w opisany regał ma być wyposażony w 4 ukośne półki prętowe zakończone relingiem zabezpieczającym ? -tak

Pytanie dotyczy poz. 7 STÓŁ ZE ZLEWEM 2-KOMOROWYM 1 2 DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI I PÓŁKĄ

4. 2700X600X850 MM +SYFON, DZWICZKI ZAMYKANE NA KLUCZCzy w/w stół ma być tylko z 1 szafką 2-drzwiową o długości 800 mm ? –nie, szafka długość 1000 mm na pozostałej dł półka dolna (bez zabudowy szafkowej)

Czy zamawiający dopuści komory zlewowe o wymiarach 400 x 400 x 250 mm ? –tak



Pytanie dotyczy poz. 8 SZAFKA Z PÓŁKĄ Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI -WISZĄCA -2700X6
MM

Czy zamawiający dopuści 3 szafki 2-drzwiowe w tym jedna o wymiarze 800 x 650 x 400 mm oraz dwie o wymiarach 950 x 650 x 400 mm ?-tak

Pytanie dotyczy poz. 12 STÓŁ ZE ZLEWEM 2-KOMOROWYM 1 2 DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI
00X850MM +SYFON

Proszę o informację czy zlewy mają być nad szafką czy poza szafką ?- nad szafką

Czy zamawiający dopuści komory zlewowe o wymiarach 340 x 400 x 250 mm ?

Lub proszę szczegółowe opisanie wyposażenia stołu ?- zlewy 400 x 400 x 250 mm

Pytanie dotyczy poz. 14 STÓŁ ZE ZLEWEM 2-KOMOROWYM 1 2 DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI
750X600X850 MM +SYFON

Czy Zamawiający dopuści komory zlewowej o wymiarach 340x400x200mm oraz szafkę o długości 800mm ?-nie

Ponieważ 2 komory zlewowe o długości 340 mm nie zmieszczą w szafce o dł. 750 mm- komory dostosowane do szerokości szafki 750mm

Pytanie dotyczy poz.36 „PROMORTE”

Czy Zamawiający wymaga aby wózek do przewożenia zwłok był wyposażony również w pokrywę do tacy ?-nie

Krzysztof Podko

DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA